



■発注・設置・導入スケジュール

令和2年6月～令和3年4月現在

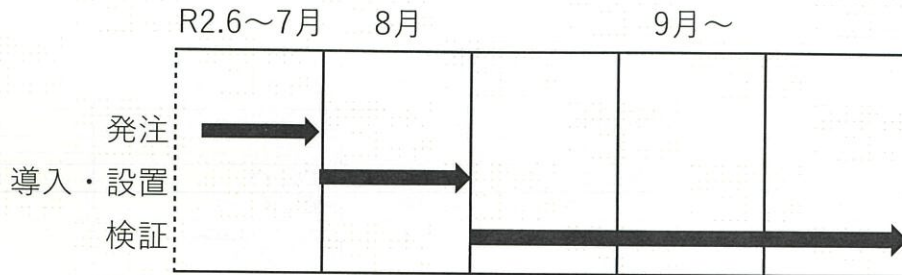

オールフレッシュ空調換気(第1種機械換気)

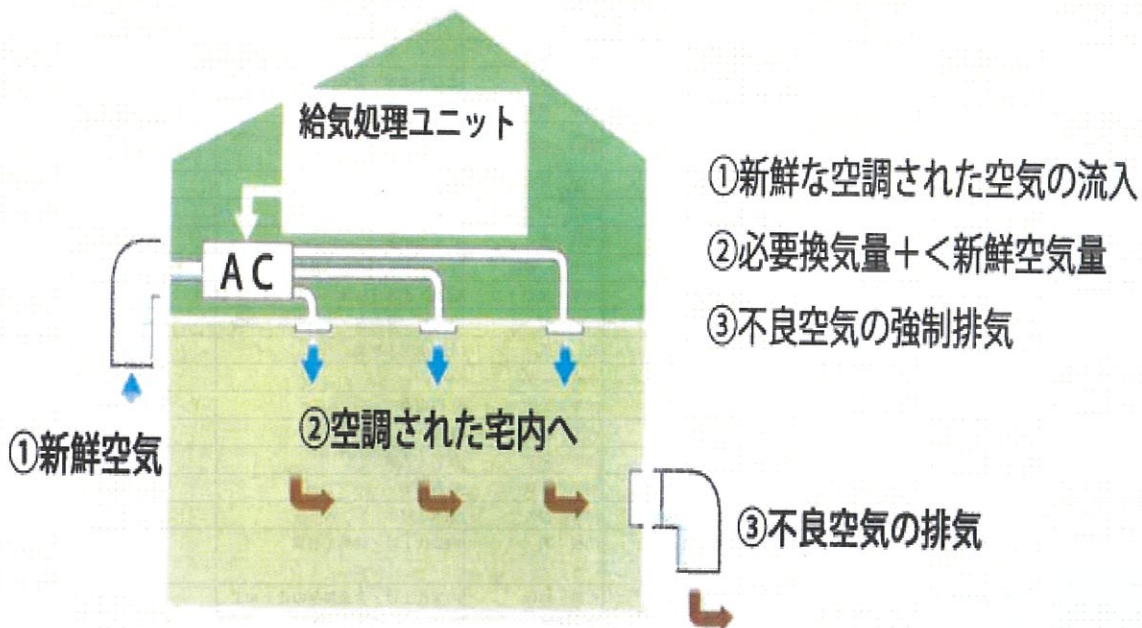

- ①閉鎖した空間に常に新鮮な空気を供給「400～500以下のCO₂環境」
- ②同時に不良空気の排気を行う
- ③ハイブリッドな加湿器での湿度60%以上の管理
- ④空気清浄機の活用
- ⑤毎日のCO₂量・湿度・温度の管理（令和2年9月～令和3年9月まで検証予定）